


Перв. примен.
 Спраб. N*
 Подп. и дата
 Подп. и дата
 Подп. и дата
 Подп. и дата
 Подп. и дата
 Инф. N* подл

НЖ-£9-Х


Bug 3D

Наименование	Кол.
Номинальный ток камеры 630 А	
Назначение камеры – Вводная	
Сборная шина АДЗ1Т 100х10 1820 А	
Ошибкока АДЗ1Т 50х5 на 630 А	
Выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20/1000	1
Блок управления БУ/TEL-100/220-12-03А	1
Заземляющий нож ЗР-10	1
Трансформатор тока ТОЛ-10 0,5S/5P 300/5	3
Трансформатор напряжения ЗхЗНОЛПМ-10	1
Ограничитель перенапряжения ОПН-РТ/TEL-10/11,5	3
Микропроцессорный терминал БМРЗ	1
Блок КРУ-МНЕМО	1
Дуговая защита на фототристорах	1
Индикатор напряжения ИН-3-10	1
Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1	1

Габаритные размеры

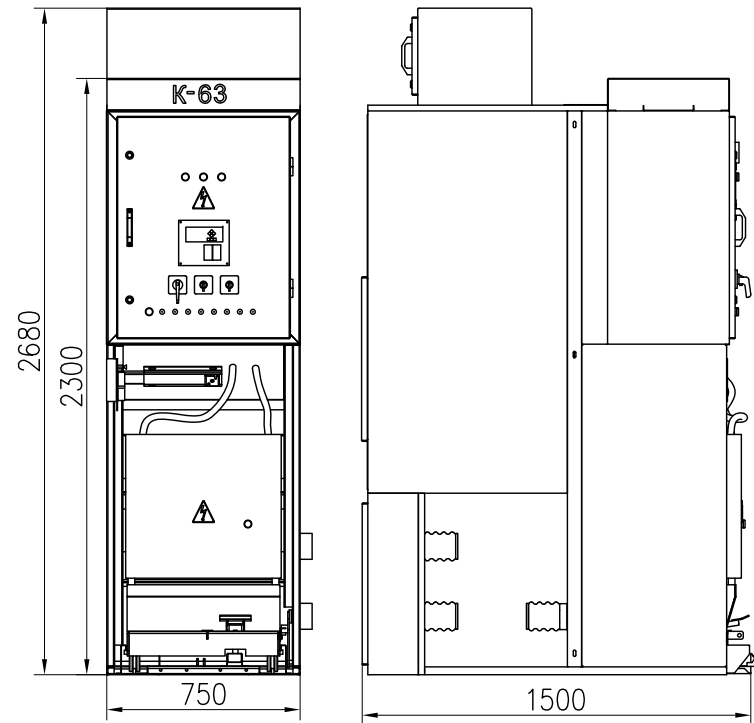

Однолинейная схема

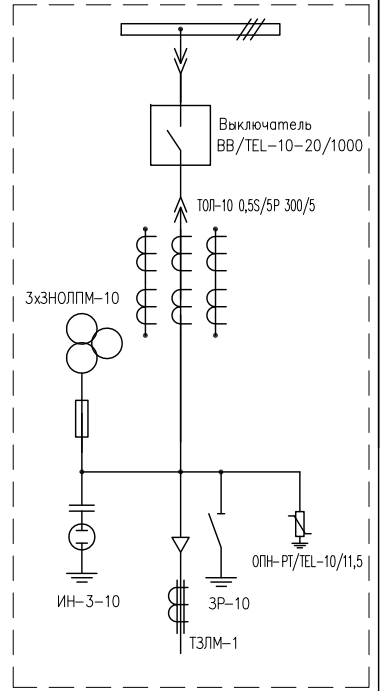

				К-63-КН			
Изм. Лист	N* докум.	Подп.	Дата	Ячейка КРУ серии К-63-КН Вводная	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Шестаков						
Проб.	Шестаков						
Т. контр.							
ОТК							
Н. контр.					Листов	1	
Утв.	Хитров						

Копировал

Формат А3