

КРУН К-59-КН КНДЖ

Перв. примен.

Спраб. N*


Подп. и дата

Инв. N* дубл



Взам. инв. N*

Подп. и дата

Инв. N* подл

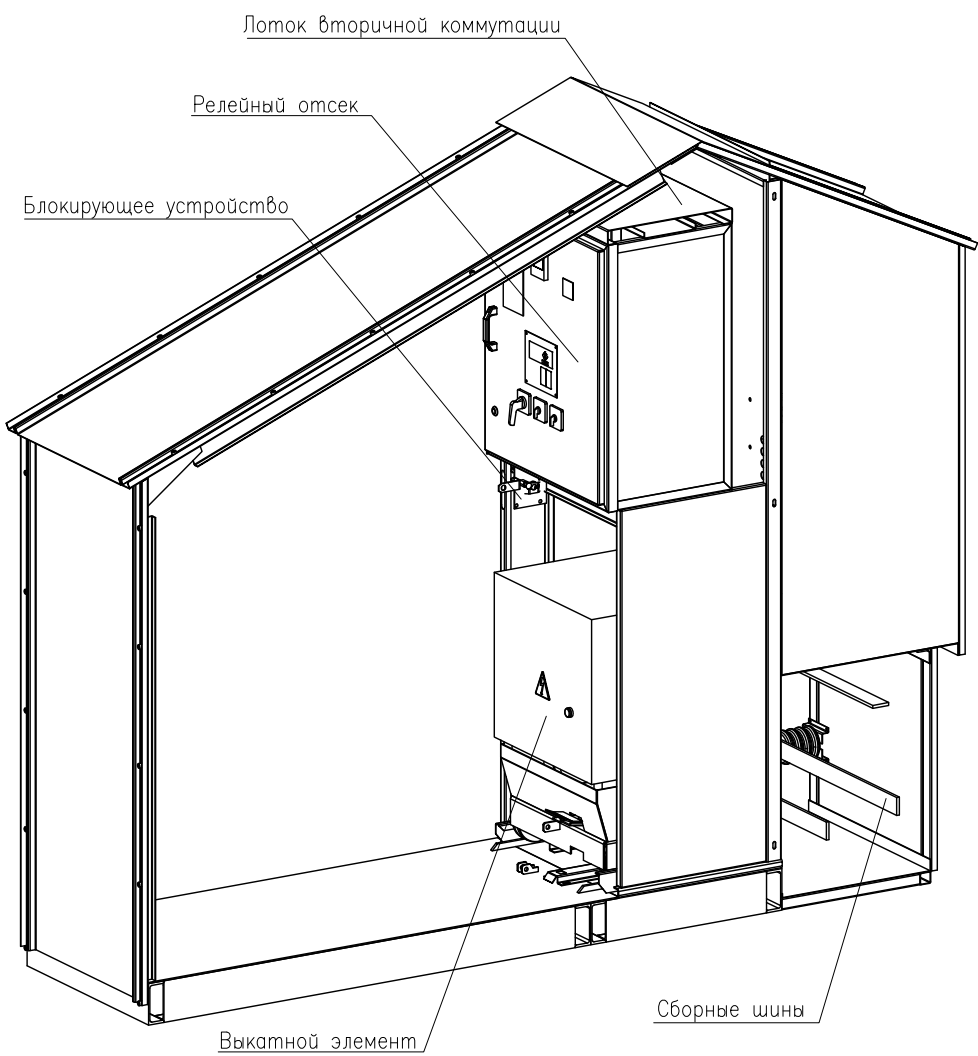

Наименование основных элементов	Кол.
Номинальное напряжение 10 кВ	
Номинальный ток камеры 630 А	
Ошибовка АДЗ1Т 60Ж8 на 1000 А	
Назначение камеры: отходящая линия	
Выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20/1000	1
Блок управления БУ/TEL-100/220-12-03А	1
Заземляющий нож ЗР-10	1
Трансформатор тока ТОЛ-10-1-0,5S/10P-400/5	2
Устройство релейной защиты РСТ80М	1
Счетчик СЕ 303	1

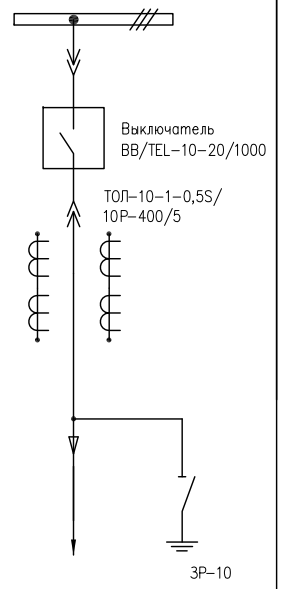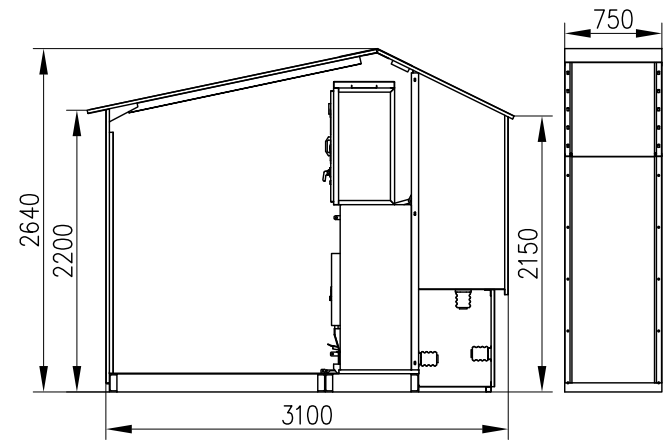

Изм.	Лист	N* докум.	Подп.	Дата
		Шестаков		
		Шестаков		
		Николаев		
		Назаренко		
		Колотушкин		
		Хитров		

КРУН К-59-КН

Комплектное
распределительное
устройство
К-59-КН

Лист	Масса	Масштаб
Лист	Листов	1



Копировал

Формат А3